




## **SNELSTART- GIDS**

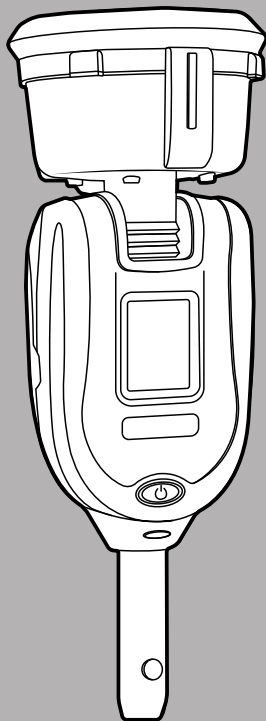

No Climb Products Ltd.  
163 Dixons Hill Road, Welham Green.  
Hertfordshire, AL9 7JE, United Kingdom  
Tel +44 (0)1707 282 760

EU: shift-consult Hubert Scherzinger  
Hessenweier 9,79108 Freiburg, DE  
Tel: +49 (0) 7665 91 21 74

[detectortesters.com](http://detectortesters.com)

**UK  
CA**




## **1// AAN DE SLAG MET DT CONNECT**

### **STAP 1**

Ga naar <https://detectortesters-connect.com> om uw account aan te maken.

### **STAP 2**

Meld u aan bij de Cloud Portal om uw apparaat te registreren. U moet een abonnement aanschaffen om gebruik te kunnen maken van verbonden diensten. Uw XTR2 wordt echter geleverd met een uitgebreide gratis proefperiode die van start gaat zodra u uw apparaat registreert. U wordt via de portal en DT Connect-app op de hoogte gesteld wanneer uw gratis proefperiode op het punt staat te verlopen.

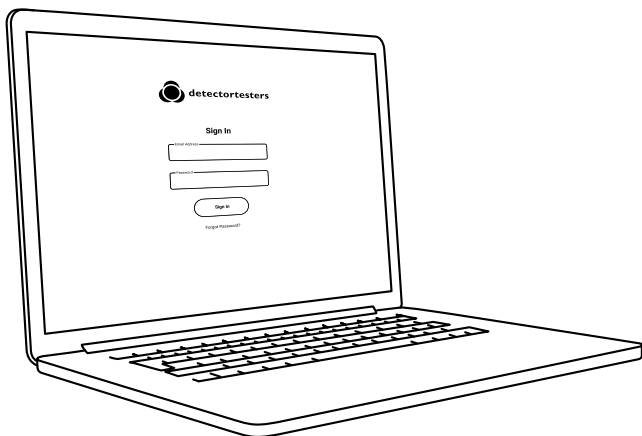

### **STAP 3**

Download de DT Connect-app voor uw smartphone uit de App Store of Google Play Store. De volgende smartphones worden ondersteund:

- Apple iPhone met iOS 12 of nieuwer
- Android OS 8 of nieuwer

Download de DT Connect-app




Voor hulp met DT Connect, waaronder de app, de Cloud Portal en abonnementen, scant u de QR-code:



## **2// DE ACCU OPLADEN**


De accu wordt opgeladen door het accupack in de oplaadhouder te plaatsen en de meegeleverde voedingsadapter in een stopcontact te steken.

**Belangrijk:** De Testifire XTR2 moet voor gebruik via de DT Connect-app aan de smartphone van de gebruiker worden gekoppeld.

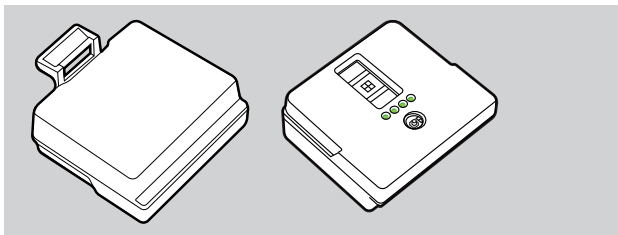

### **Leds van de accu**



100%	50%
●●●●●	●●●●●
75%	25%
●●●●●	●

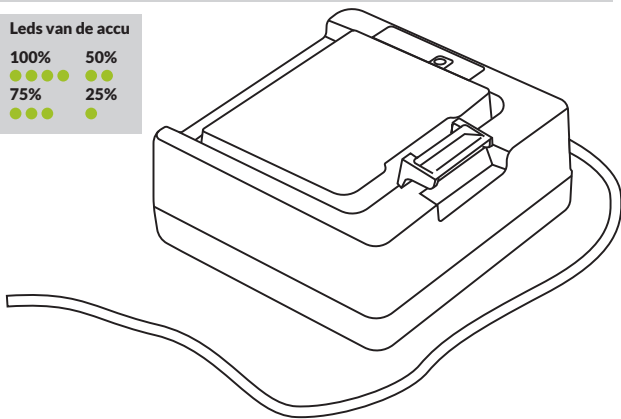

### 3// **DE GENERATOR INSTALLEREN**

Raak tijdens de installatie van productcomponenten de blootliggende elektrische contacten niet aan. Zorg dat alle componenten goed geplaatst zijn.

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld en open de achterklep.
- Plaats de generator en klik de clips 1 en 2 stevig vast.

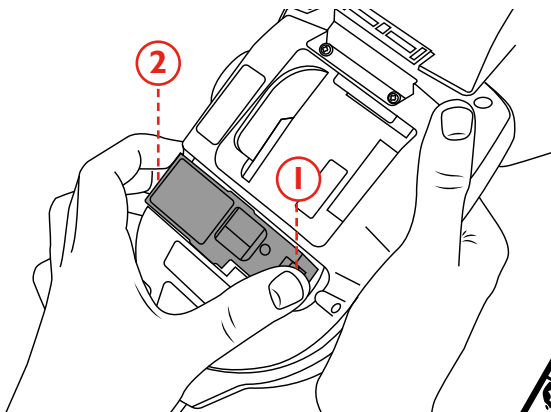
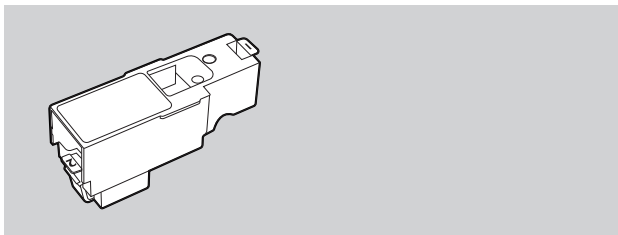




## 4// DE ROOKCARTRIDGE INSTALLEREN

Schuif de rookcartridge via de geleiderails volledig in de behuizing van de rookgenerator.



**Opmerking:** Plaats de rookcartridge pas nadat de generator is geplaatst. Om de maximale capaciteit van elke nieuwe rookcartridge te kunnen garanderen, moet de Testifire XTR2 worden gekoppeld met de DT Connect-app.

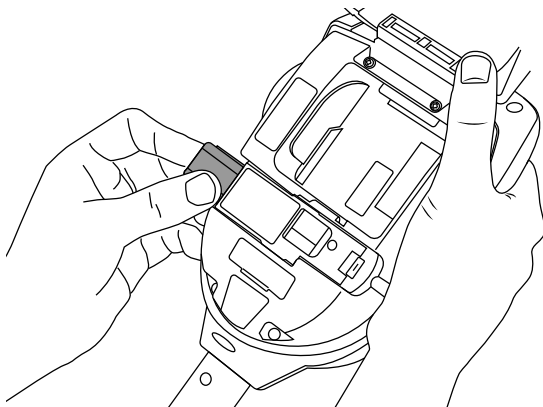



## 5// **DE ACCU INSTALLEREN**


Plaats de accu en klik vast.

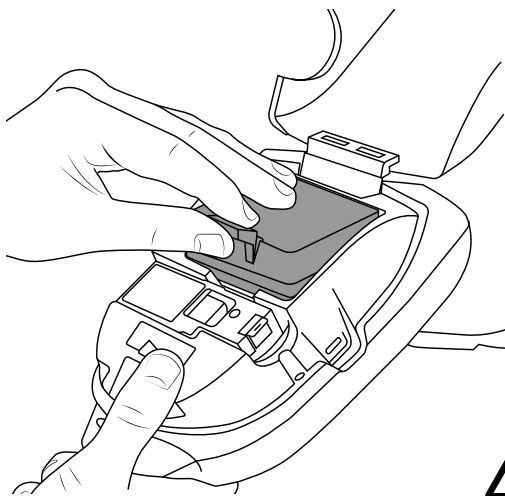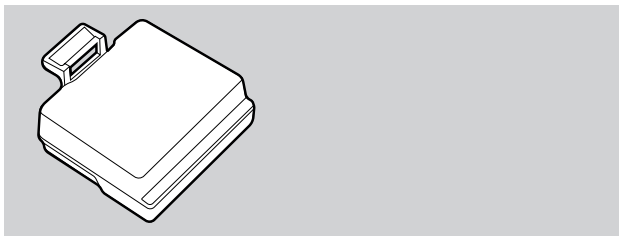

## 6// DE CLOUD PORTAL GEBRUIKEN

De Cloud Portal is toegankelijk voor alle gebruikers met beheerdersrechten en kan worden gebruikt voor het volgende:

- Testrapporten weergeven, downloaden en verzenden in PDF- of CSV-formaat
- Nieuwe apparaten registreren en nieuwe abonnementen aanschaffen
- Nieuwe technici of ackofficemedewerkers voor uw bedrijf registreren

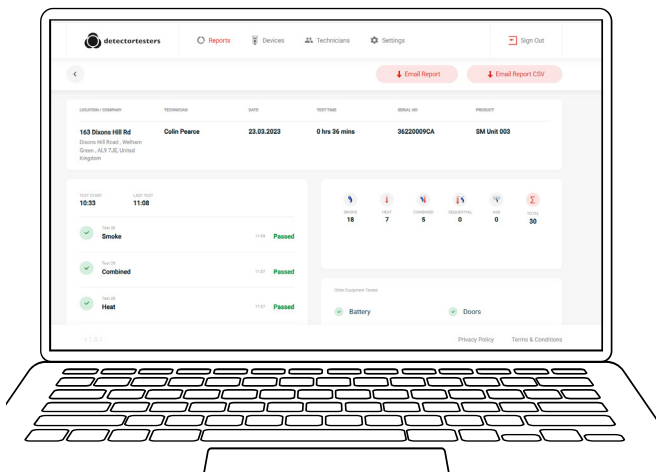



## **HULP EN ONDERSTEUNING**

Neem voor hulp en ondersteuning bij Testifire XTR2 en DT Connect contact op met Detectortesters:

Email: [detectortesters-connect@detectortesters.com](mailto:detectortesters-connect@detectortesters.com)

<https://www.detectortesters.com/troubleshooting>

## **EU-CONFORMITEITSVERKLARING**

Hierbij verklaart Detectortesters (No Climb Products Ltd.) dat het type radio-apparaat Testifire XTR2 Smoke & Heat Detector voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.detectortesters.com/manuals>

**Download de volledige handleiding door de QR-code te scannen.**



## PICTOGRAMMEN LCD-DISPLAY

Testifire XTR2 geeft de volgende pictogrammen op het lcd-display weer:



**ACCUSTATUS**



**BLUETOOTH-VERBINDING**



**CARTRIDGESTATUS**



**DETECTIE CONSTANT ALARM**



**GENERATORSTATUS**



**DETECTIE KNIPPEREND ALARM**

## LED-STATUSINDICATOR

Testifire XTR2 geeft gebeurtenissen als volgt weer:

### IN RUSTSTAND



**CONSTANT BLAUW**  
ROOKTEST



**CONSTANT ROOD**  
HITTETEST



**AFWISSELEND CONSTANT  
ROOD/BLAUW**  
GECOMBINEERDE TEST



**CONSTANT ORANJE**  
VERTRAAGDE START



**CONSTANT WIT**  
ZUIVEREN



**CONSTANT PAARS**  
SYSTEMFOUT

### IN ACTIEVE MODUS



**KNIPPEREND BLAUW**  
ROOKTEST ACTIEF



**KNIPPEREND ROOD**  
HITTETEST ACTIEF



**AFWISSELEND KNIPPEREND  
ROOD/BLAUW**  
GECOMBINEERDE TEST ACTIEF



**KNIPPEREND ORANJE**  
VERTRAAGDE START ACTIEF



**KNIPPEREND WIT**  
ZUIVEREN ACTIEF



**DRIEVOUDIG KNIPPEREND  
GROEN**  
GOED TESTRESULTAAT



**DRIEVOUDIG KNIPPEREND  
ROOD**  
MISLUKT TESTRESULTAAT

Neem contact met ons op

